


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 34

PSSE NHK- 4101-93/1445/17

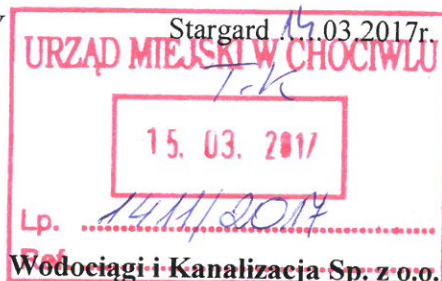

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Chociwlu
ul. Parkowa 1
73-120 Chociwel

Na podstawie sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/527/17 z dnia 01.03.2017r. próbki wody pobranej w dniu 28.02.2017r. z wodociągu Bród gm. Chociwel – hydrofornia po uzdatnieniu w ramach decyzji administracyjnej nr NHK-4101-93/375/17/16 z dnia 18.05.2016r., stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów chemicznych woda z w/w ujęcia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego 0,99 mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l).

W związku powyższym nie wykonano decyzji nr NHK-4101-93/375/17/16 z dnia 18.05.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza **warunkową przydatność** wody do spożycia z w/w ujęcia.

W związku powyższym proszę o niezwłoczne przesłanie informacji odnośnie podjętych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody z wodociągu Bród gm. Chociwel.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta i Gminy w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stargardzie
lek. Jacek Paczewski